



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев


ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК


центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Свободи, 2-3
включаючи споживачів кот. мкн 6, 6.2-в

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	42,0	37,0	32,0
18	7	44,0	38,5	33,0
18	6	46,1	40,1	34,1
18	5	48,1	41,6	35,1
18	4	50,1	43,1	36,1
18	3	52,0	44,5	37,1
18	2	54,0	46,0	38,0
18	1	55,9	47,4	39,0
18	0	57,9	48,9	39,9
18	-1	59,8	50,3	40,8
18	-2	61,7	51,7	41,7
18	-3	63,6	53,1	42,6
18	-4	65,5	54,5	43,5
18	-5	67,3	55,8	44,3
18	-6	69,2	57,2	45,2
18	-7	71,0	58,6	46,1
18	-8	72,9	59,9	46,9
18	-9	74,7	61,2	47,7
18	-10	76,5	62,6	48,6
18	-11	78,4	63,9	49,4
18	-12	80,2	65,2	50,2
18	-13	82,0	66,5	51,0
18	-14	83,8	67,8	51,8
18	-15	85,6	69,1	52,6
18	-16	87,4	70,4	53,4
18	-17	89,1	71,6	54,2
18	-18	90,9	72,9	54,9
18	-19	92,7	74,2	55,7
18	-20	94,4	75,4	56,5
18	-21	96,2	76,7	57,2
18	-22	97,9	78,0	58,0

98

58

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишева

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. О. Бричука, 43-г

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	36,6	32,5
18	7	38,1	33,6
18	6	39,6	34,7
18	5	41,1	35,7
18	4	42,6	36,8
18	3	44,0	37,8
18	2	45,4	38,8
18	1	46,8	39,8
18	0	48,2	40,8
18	-1	49,6	41,7
18	-2	51,0	42,7
18	-3	52,3	43,6
18	-4	53,6	44,6
18	-5	55,0	45,5
18	-6	56,3	46,4
18	-7	57,6	47,3
18	-8	58,9	48,2
18	-9	60,2	49,1
18	-10	61,5	50,0
18	-11	62,8	50,8
18	-12	64,1	51,7
18	-13	65,3	52,5
18	-14	66,6	53,4
18	-15	67,8	54,2
18	-16	69,1	55,1
18	-17	70,3	55,9
18	-18	71,6	56,7
18	-19	72,8	57,5
18	-20	74,0	58,3
18	-21	75,2	59,1
18	-22	76,4	59,9

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Василькова, 1-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	35,8	31,8
18	7	37,3	32,9
18	6	38,7	33,9
18	5	40,1	34,9
18	4	41,5	35,9
18	3	42,9	36,9
18	2	44,3	37,9
18	1	45,6	38,8
18	0	47,0	39,8
18	-1	48,3	40,7
18	-2	49,6	41,6
18	-3	50,9	42,5
18	-4	52,2	43,4
18	-5	53,4	44,2
18	-6	54,7	45,1
18	-7	56,0	46,0
18	-8	57,2	46,8
18	-9	58,5	47,7
18	-10	59,7	48,5
18	-11	60,9	49,3
18	-12	62,2	50,1
18	-13	63,4	51,0
18	-14	64,6	51,8
18	-15	65,8	52,6
18	-16	67,0	53,4
18	-17	68,2	54,2
18	-18	69,3	54,9
18	-19	70,5	55,7
18	-20	71,7	56,5
18	-21	72,9	57,3
18	-22	74,0	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Переможців, 14

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	41,1	36,8	32,5
18	7	43,1	38,4	33,6
18	6	45,1	39,9	34,7
18	5	47,0	41,4	35,8
18	4	48,9	42,9	36,8
18	3	50,8	44,3	37,9
18	2	52,6	45,8	38,9
18	1	54,5	47,2	39,9
18	0	56,3	48,6	40,8
18	-1	58,2	50,0	41,8
18	-2	60,0	51,4	42,8
18	-3	61,8	52,7	43,7
18	-4	63,6	54,1	44,6
18	-5	65,3	55,4	45,6
18	-6	67,1	56,8	46,5
18	-7	68,9	58,1	47,4
18	-8	70,6	59,4	48,3
18	-9	72,4	60,8	49,1
18	-10	74,1	62,1	50,0
18	-11	75,8	63,4	50,9
18	-12	77,6	64,6	51,7
18	-13	79,3	65,9	52,6
18	-14	81,0	67,2	53,4
18	-15	82,7	68,5	54,3
18	-16	84,4	69,7	55,1
18	-17	86,1	71,0	55,9
18	-18	87,7	72,3	56,8
18	-19	89,4	73,5	57,6
18	-20	91,1	74,7	58,4
18	-21	92,7	76,0	59,2
18	-22	94,4	77,2	60,0

94

60

Розрахунок склав:

Бідненко В.М.

Головний інженер:

Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Спортивна, 23

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	40,9	36,4	31,9
18	7	42,9	37,9	33,0
18	6	44,8	39,4	34,0
18	5	46,7	40,9	35,0
18	4	48,6	42,3	36,0
18	3	50,5	43,7	37,0
18	2	52,4	45,2	37,9
18	1	54,2	46,5	38,9
18	0	56,0	47,9	39,8
18	-1	57,9	49,3	40,7
18	-2	59,7	50,7	41,7
18	-3	61,5	52,0	42,5
18	-4	63,2	53,3	43,4
18	-5	65,0	54,7	44,3
18	-6	66,8	56,0	45,2
18	-7	68,5	57,3	46,0
18	-8	70,3	58,6	46,9
18	-9	72,0	59,9	47,7
18	-10	73,8	61,2	48,5
18	-11	75,5	62,4	49,4
18	-12	77,2	63,7	50,2
18	-13	78,9	65,0	51,0
18	-14	80,6	66,2	51,8
18	-15	82,3	67,5	52,6
18	-16	84,0	68,7	53,4
18	-17	85,7	69,9	54,2
18	-18	87,4	71,2	55,0
18	-19	89,0	72,4	55,7
18	-20	90,7	73,6	56,5
18	-21	92,4	74,8	57,3
18	-22	94,0	76,0	58,0

94

58

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Олега Куцина, 8

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	37,0	32,6
18	7	38,6	33,7
18	6	40,1	34,7
18	5	41,6	35,8
18	4	43,1	36,8
18	3	44,5	37,9
18	2	46,0	38,9
18	1	47,4	39,9
18	0	48,9	40,9
18	-1	50,3	41,8
18	-2	51,7	42,8
18	-3	53,1	43,7
18	-4	54,4	44,6
18	-5	55,8	45,6
18	-6	57,1	46,5
18	-7	58,5	47,4
18	-8	59,8	48,3
18	-9	61,2	49,1
18	-10	62,5	50,0
18	-11	63,8	50,9
18	-12	65,1	51,7
18	-13	66,4	52,6
18	-14	67,7	53,4
18	-15	69,0	54,3
18	-16	70,2	55,1
18	-17	71,5	55,9
18	-18	72,8	56,8
18	-19	74,0	57,6
18	-20	75,3	58,4
18	-21	76,5	59,2
18	-22	77,8	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Олега Куцина, 78-к

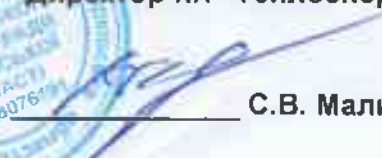
температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	38,2	32,2
18	7	39,8	33,2
18	6	41,5	34,3
18	5	43,1	35,3
18	4	44,7	36,3
18	3	46,2	37,2
18	2	47,8	38,2
18	1	49,3	39,1
18	0	50,9	40,1
18	-1	52,4	41,0
18	-2	53,9	41,9
18	-3	55,4	42,8
18	-4	56,9	43,6
18	-5	58,3	44,5
18	-6	59,8	45,4
18	-7	61,2	46,2
18	-8	62,7	47,1
18	-9	64,1	47,9
18	-10	65,5	48,7
18	-11	66,9	49,5
18	-12	68,3	50,3
18	-13	69,7	51,1
18	-14	71,1	51,9
18	-15	72,5	52,7
18	-16	73,9	53,5
18	-17	75,3	54,2
18	-18	76,6	55,0
18	-19	78,0	55,8
18	-20	79,3	56,5
18	-21	80,7	57,3
18	-22	82,0	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.




Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Покровська, 22-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	10	31,8	29,5
18	9	33,2	30,6
18	8	34,5	31,7
18	7	35,9	32,7
18	6	37,2	33,7
18	5	38,5	34,8
18	4	39,8	35,7
18	3	41,0	36,7
18	2	42,3	37,7
18	1	43,5	38,6
18	0	44,8	39,6
18	-1	46,0	40,5
18	-2	47,2	41,4
18	-3	48,4	42,3
18	-4	49,5	43,2
18	-5	50,7	44,1
18	-6	51,9	45,0
18	-7	53,0	45,8
18	-8	54,2	46,7
18	-9	55,3	47,5
18	-10	56,4	48,4
18	-11	57,6	49,2
18	-12	58,7	50,0
18	-13	59,8	50,9
18	-14	60,9	51,7
18	-15	62,0	52,5
18	-16	63,1	53,3
18	-17	64,2	54,1
18	-18	65,3	54,9
18	-19	66,3	55,7
18	-20	67,4	56,5
18	-21	68,5	57,2
18	-22	69,5	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Покровська, 2-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	36,5	31,9
18	7	38,0	33,0
18	6	39,5	34,0
18	5	41,0	35,0
18	4	42,4	36,0
18	3	43,9	37,0
18	2	45,3	38,0
18	1	46,7	38,9
18	0	48,1	39,8
18	-1	49,5	40,8
18	-2	50,8	41,7
18	-3	52,2	42,6
18	-4	53,5	43,5
18	-5	54,9	44,3
18	-6	56,2	45,2
18	-7	57,5	46,1
18	-8	58,8	46,9
18	-9	60,1	47,7
18	-10	61,4	48,6
18	-11	62,7	49,4
18	-12	63,9	50,2
18	-13	65,2	51,0
18	-14	66,5	51,8
18	-15	67,7	52,6
18	-16	69,0	53,4
18	-17	70,2	54,2
18	-18	71,5	55,0
18	-19	72,7	55,7
18	-20	73,9	56,5
18	-21	75,1	57,3
18	-22	76,3	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Правди, 4-в

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	37,7	32,7
18	7	39,3	33,8
18	6	40,9	34,9
18	5	42,4	35,9
18	4	44,0	37,0
18	3	45,5	38,0
18	2	47,0	39,0
18	1	48,5	40,0
18	0	50,0	41,0
18	-1	51,4	41,9
18	-2	52,9	42,9
18	-3	54,3	43,8
18	-4	55,7	44,7
18	-5	57,2	45,7
18	-6	58,6	46,6
18	-7	60,0	47,5
18	-8	61,4	48,4
18	-9	62,7	49,2
18	-10	64,1	50,1
18	-11	65,5	51,0
18	-12	66,8	51,8
18	-13	68,2	52,7
18	-14	69,5	53,5
18	-15	70,9	54,3
18	-16	72,2	55,2
18	-17	73,5	56,0
18	-18	74,8	56,8
18	-19	76,1	57,6
18	-20	77,4	58,4
18	-21	78,7	59,2
18	-22	80,0	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.




Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. І. Середи,10

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
20	8	38,8	35,2
20	7	40,1	36,2
20	6	41,4	37,1
20	5	42,6	38,1
20	4	43,9	39,0
20	3	45,1	39,9
20	2	46,3	40,8
20	1	47,5	41,7
20	0	48,7	42,6
20	-1	49,8	43,4
20	-2	51,0	44,3
20	-3	52,1	45,2
20	-4	53,3	46,0
20	-5	54,4	46,8
20	-6	55,5	47,7
20	-7	56,7	48,5
20	-8	57,8	49,3
20	-9	58,9	50,1
20	-10	60,0	50,9
20	-11	61,1	51,7
20	-12	62,2	52,5
20	-13	63,2	53,2
20	-14	64,3	54,0
20	-15	65,4	54,8
20	-16	66,5	55,5
20	-17	67,5	56,3
20	-18	68,6	57,0
20	-19	69,6	57,8
20	-20	70,7	58,5
20	-21	71,7	59,3
20	-22	72,8	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
котельні вул. Машинобудівників, 29-б

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
20	8	38,7	35,8
20	7	39,9	36,9
20	6	41,2	37,9
20	5	42,4	38,8
20	4	43,6	39,8
20	3	44,8	40,8
20	2	46,0	41,7
20	1	47,2	42,7
20	0	48,3	43,6
20	-1	49,5	44,5
20	-2	50,6	45,4
20	-3	51,8	46,3
20	-4	52,9	47,2
20	-5	54,0	48,1
20	-6	55,1	48,9
20	-7	56,2	49,8
20	-8	57,3	50,7
20	-9	58,4	51,5
20	-10	59,5	52,3
20	-11	60,6	53,2
20	-12	61,6	54,0
20	-13	62,7	54,8
20	-14	63,7	55,7
20	-15	64,8	56,5
20	-16	65,8	57,3
20	-17	66,9	58,1
20	-18	67,9	58,9
20	-19	68,9	59,7
20	-20	70,0	60,4
20	-21	71,0	61,2
20	-22	72,0	62,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. О. Бричука, 55

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T 2
18	8	35,9	32,4
18	7	37,4	33,5
18	6	38,8	34,6
18	5	40,2	35,7
18	4	41,6	36,7
18	3	43,0	37,7
18	2	44,3	38,7
18	1	45,7	39,7
18	0	47,0	40,7
18	-1	48,3	41,7
18	-2	49,6	42,6
18	-3	50,9	43,6
18	-4	52,2	44,5
18	-5	53,5	45,5
18	-6	54,8	46,4
18	-7	56,0	47,3
18	-8	57,3	48,2
18	-9	58,5	49,1
18	-10	59,7	49,9
18	-11	61,0	50,8
18	-12	62,2	51,7
18	-13	63,4	52,5
18	-14	64,6	53,4
18	-15	65,8	54,2
18	-16	67,0	55,1
18	-17	68,2	55,9
18	-18	69,3	56,7
18	-19	70,5	57,6
18	-20	71,7	58,4
18	-21	72,8	59,2
18	-22	74,0	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

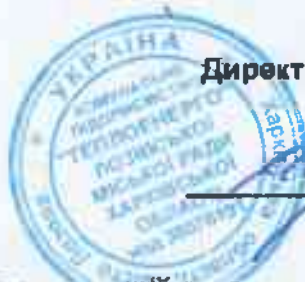
С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні м-н 4, б.41-а (кришна)

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	33,5	31,5
18	7	34,8	32,6
18	6	36,0	33,6
18	5	37,2	34,6
18	4	38,4	35,6
18	3	39,6	36,6
18	2	40,7	37,5
18	1	41,9	38,5
18	0	43,0	39,4
18	-1	44,2	40,4
18	-2	45,3	41,3
18	-3	46,4	42,2
18	-4	47,5	43,1
18	-5	48,6	44,0
18	-6	49,6	44,8
18	-7	50,7	45,7
18	-8	51,8	46,6
18	-9	52,8	47,4
18	-10	53,9	48,3
18	-11	54,9	49,1
18	-12	56,0	50,0
18	-13	57,0	50,8
18	-14	58,0	51,6
18	-15	59,0	52,4
18	-16	60,0	53,2
18	-17	61,0	54,0
18	-18	62,0	54,8
18	-19	63,0	55,6
18	-20	64,0	56,4
18	-21	65,0	57,2
18	-22	66,0	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
від котельні по вул. Гетьманська, 2а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	37,2	32,6
18	7	38,7	33,7
18	6	40,3	34,8
18	5	41,8	35,8
18	4	43,3	36,9
18	3	44,8	37,9
18	2	46,3	38,9
18	1	47,7	39,9
18	0	49,1	40,9
18	-1	50,6	41,8
18	-2	52,0	42,8
18	-3	53,4	43,7
18	-4	54,8	44,7
18	-5	56,1	45,6
18	-6	57,5	46,5
18	-7	58,9	47,4
18	-8	60,2	48,3
18	-9	61,6	49,1
18	-10	62,9	50,0
18	-11	64,2	50,9
18	-12	65,5	51,7
18	-13	66,8	52,6
18	-14	68,1	53,4
18	-15	69,4	54,3
18	-16	70,7	55,1
18	-17	72,0	55,9
18	-18	73,3	56,7
18	-19	74,6	57,6
18	-20	75,8	58,4
18	-21	77,1	59,2
18	-22	78,4	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025 рр.
котельні вул. Живописна, 42

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
20	8	38,4	35,8
20	7	39,6	36,8
20	6	40,8	37,8
20	5	42,0	38,8
20	4	43,2	39,8
20	3	44,4	40,7
20	2	45,5	41,7
20	1	46,7	42,6
20	0	47,8	43,5
20	-1	49,0	44,5
20	-2	50,1	45,4
20	-3	51,2	46,3
20	-4	52,3	47,1
20	-5	53,4	48,0
20	-6	54,5	48,9
20	-7	55,5	49,8
20	-8	56,6	50,6
20	-9	57,7	51,5
20	-10	58,7	52,3
20	-11	59,8	53,2
20	-12	60,8	54,0
20	-13	61,9	54,8
20	-14	62,9	55,6
20	-15	63,9	56,4
20	-16	65,0	57,2
20	-17	66,0	58,1
20	-18	67,0	58,9
20	-19	68,0	59,6
20	-20	69,0	60,4
20	-21	70,0	61,2
20	-22	71,0	62,0

Розрахунок склав: Бідненко В.М.

Головний інженер: Клименко С. О.